



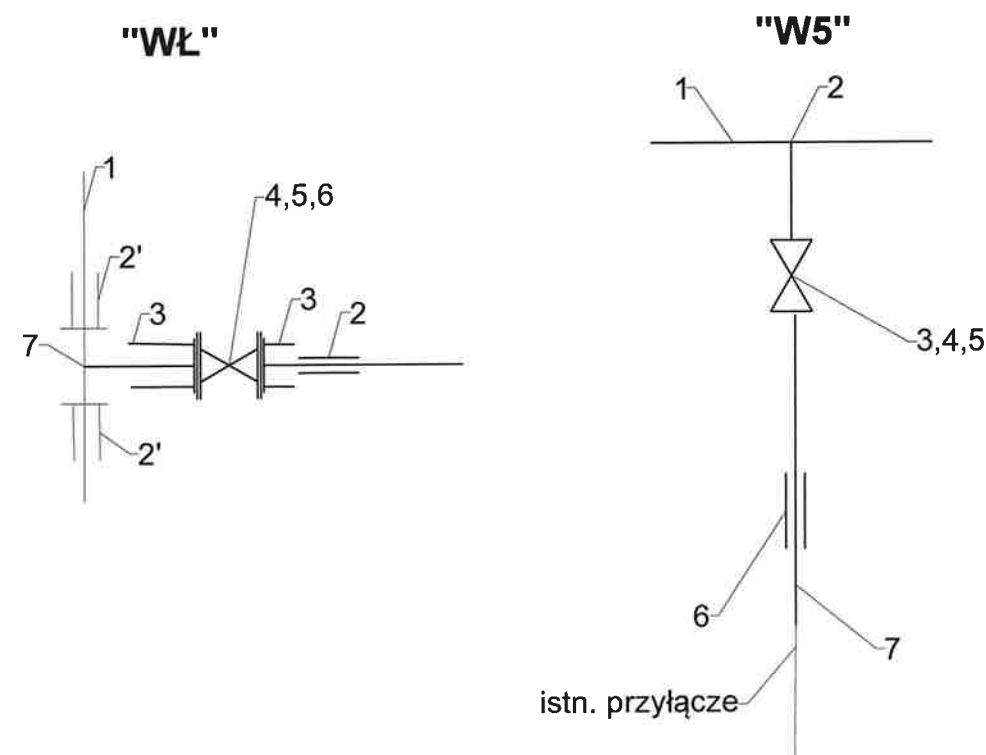

"HN"

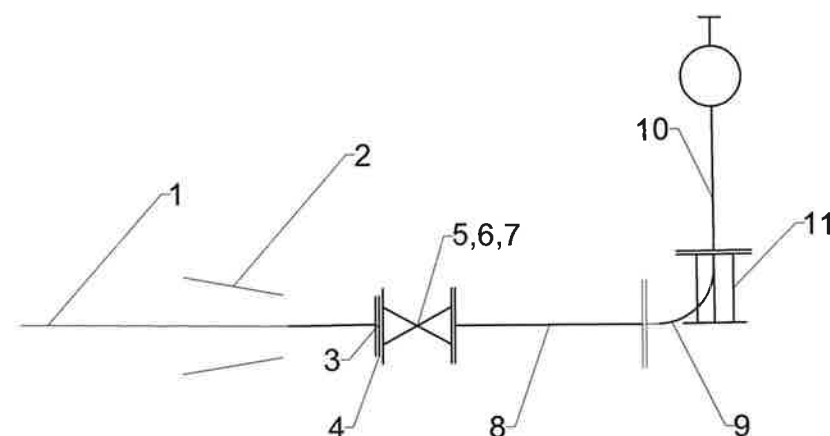

"WŁ"

- 1- Istn. sieć wodociągowa PE Ø 160
- 2- Mufa elektrooporowa PE Ø160, kl.100 - 1szt.
- 2' Złącze rurowo-kołnierzowe DN 150 - 2 szt.
- 3- Tuleja kołnierzowa wraz z kołnierzem galwanizowanym PE Ø 160/150 -1 szt.
- 4- Zasuwa kołnierzowa klinowa miękkouszczelniona krótka DN150 mm, PN 16 - 1szt.
- 5- Obudowa teleskopowa do zasuw DN150; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1 szt.
- 6- Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.
- 7- Trójnik równoprzelotowy PE Ø 160/160/160 - 1szt.
- 8- Kolano elektrooporowe PE DN110 90° -1 szt.

"HN"

- 1- Proj. rura PE RC Ø160 (kl.100, SDR 17)
- 2- Redukcja PE Ø160/90- 1 szt.
- 3- Tuleja kołnierzowa PEØ90/DN80, kl.100, SDR 17 - 1szt.
- 4- Kołnierz stalowy galwanizowany do tuleji kołnierzowej DN80, PN16 -1 szt.
- 5- Zasuwa kołnierzowa klinowa miękkouszczelniona krótka DN80mm, PN16 - 1 szt.
- 6- Obudowa teleskopowa do zasuw DN80; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1szt.
- 7- Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.
- 8- Króciec dwukołnierzowy FF DN80, L=800 mm, PN16 - 1 szt.
- 9- Kolano stopowe dwukołnierzowe 90° ze stopką, DN80, PN16 - 1 szt.
- 10- Hydrant nadziemny DN80mm, RD=1500 mm, PN16 - 1szt.
- 11- Otulina podziemnej części hydrantu - 1 szt.

"W5"

- 1- Proj. sieć wodociągowa PE-RC Ø160, kl.100, SDR 17
- 2- Obejma elektrooporowa z nawiertką PE Ø160/40, kl.100,SDR 11 - 1 szt.
- 3- Zasuwa do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO do rur Ø40 (DN32) - 1 szt.
- 4- Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1 szt.
- 5- Skrzynka uliczna do zasuw do przyłączy domowych- 1 szt.
- 6- Mufa elektrooporowa PE Ø40 kl. 100, SDR11 - 1 szt
- 7- Rura PE-RC Ø40, kl.100, SDR 11

UWAGA!

1. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej rzędne sieci podano orientacyjnie. Ostateczne rzędne ustalić w trakcie wykonawstwa, po wykonaniu odkrywek.
2. Zasuw i hydrant posadawiać na prefabrykowanych blokach podporowych z betonu min. C25/30.
3. Skrzynki zasuw obrukować kostką brukową o wymiarach minimum 0,5x0,5m.
4. Lokalizację zasuw i hydrantów oznakować za pomocą tabliczek.
5. W przypadku trudności z zamontowania muf elektrooporowych należy zastosować złączki skręcane.

PRZESIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŻORY Sp. z o.o.					
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory					
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w bocznej drodze od ul. Wyzwolenia wraz z przepięciem przyłącza wodociągowego do działki 499/ 52				Branża: Instalacyjna	
Treść rysunku: Schemat montażowy				Stadium: PB	Skala: -
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis:	Data	Nr rysunku:
Projektował:	Monika Stelmaczonek	SLK/8109/PWBS/19		01 2026	3