




"WL"

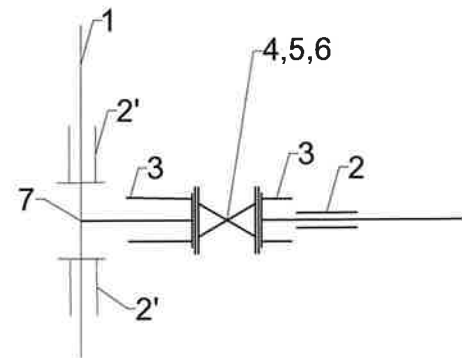


"W1"

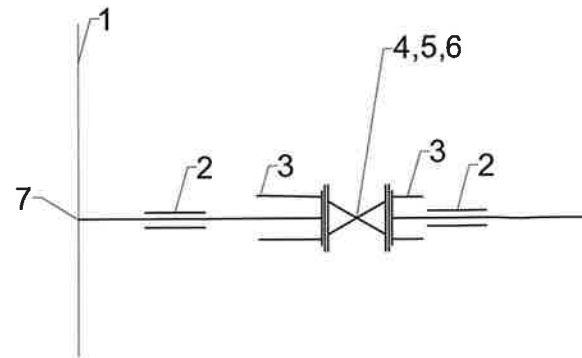

"HP1"

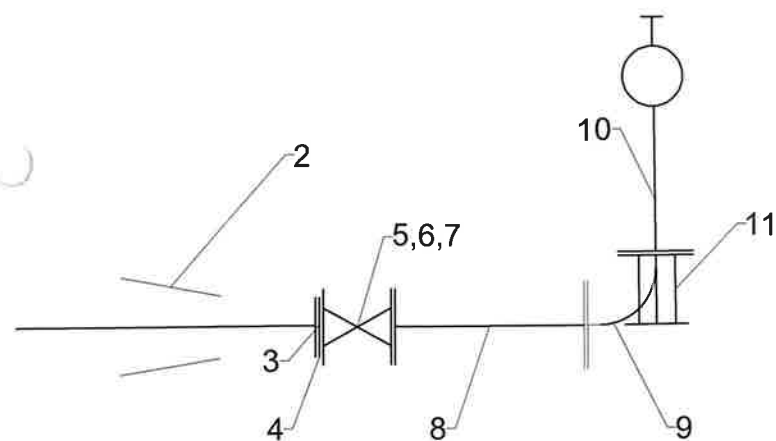

"HP2"

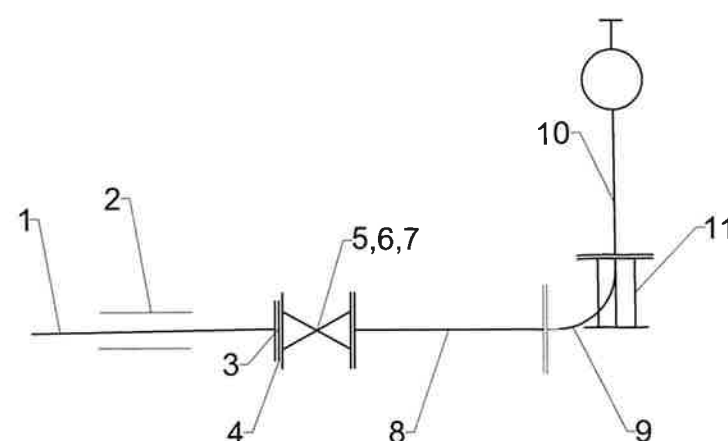

"WL"

- 1- Istn. sieć wodociągowa PE Ø 110
- 2- Mufa elektrooporowa PE Ø110, kl.100 - 1szt.
- 2' Złącze rurowo-kołnierzowe DN 110 - 2 szt.
- 3- Tuleja kołnierzowa wraz z kołnierzem galwanizowanym PE Ø 110/100 -1 szt.
- 4- Zasuwa kołnierzowa klinowa miękouszczelniona krótka DN100 mm, PN 16 - 1szt.
- 5- Obudowa teleskopowa do zasuw DN100; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1 szt.
- 6- Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.
- 7- Trójnik równoprzelotowy PE Ø 110/110/110 - 1szt.

"W1"

- 1- Proj. sieć wodociągowa PE Ø 110'
- 2- Mufa elektrooporowa PE Ø90, kl.100 -2 szt.
- 3- Tuleja kołnierzowa wraz z kołnierzem galwanizowanym PE Ø 90/80 -1 szt.
- 4- Zasuwa kołnierzowa klinowa miękouszczelniona krótka DN90 mm, PN 16 - 1szt.
- 5- Obudowa teleskopowa do zasuw DN90; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1 szt.
- 6- Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.
- 7- Trójnik reducyjny elektrooporowy PE Ø 110/90/110 - 1szt.

"HP 1"

- 1- Proj. rura PE RC Ø110 (kl.100, SDR 17)
- 2- Redukcja PE Ø110/90- 1 szt.
- 3- Tuleja kołnierzowa PEØ90/DN80, kl.100, SDR 17 - 1szt.
- 4- Kołnierz stalowy galwanizowany do tuleji kołnierzowej DN80, PN16 -1 szt.
- 5- Zasuwa kołnierzowa klinowa miękouszczelniona krótka DN80mm, PN16 - 1 szt.
- 6- Obudowa teleskopowa do zasuw DN80; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1szt.
- 7- Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.
- 8- Króciec dwukołnierzowy FF DN80, L=800 mm, PN16 - 1 szt.
- 9- Kolano stopowe dwukołnierzowe 90° ze stopką, DN80, PN16 - 1 szt.
- 10- Hydrant podziemny DN80mm, RD=1500 mm, PN16 - 1szt.
- 11- Otulina podziemnej części hydrantu - 1 szt.

"HP 2"

- 1- Proj. rura PE RC Ø90 (kl.100, SDR 17)
- 2- Mufa PE Ø 90- 1 szt.
- 3- Tuleja kołnierzowa PEØ90/DN80, kl.100, SDR 17 - 1szt.
- 4- Kołnierz stalowy galwanizowany do tuleji kołnierzowej DN80, PN16 -1 szt.
- 5- Zasuwa kołnierzowa klinowa miękouszczelniona krótka DN80mm, PN16 - 1 szt.
- 6- Obudowa teleskopowa do zasuw DN80; głębokość zabudowy RD= 1,05-1,75 m - 1szt.
- 7- Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.
- 8- Króciec dwukołnierzowy FF DN80, L=800 mm, PN16 - 1 szt.
- 9- Kolano stopowe dwukołnierzowe 90° ze stopką, DN80, PN16 - 1 szt.
- 10- Hydrant podziemny DN80mm, RD=1500 mm, PN16 - 1szt.
- 11- Otulina podziemnej części hydrantu - 1 szt.

UWAGA!

1. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej rzędne sieci podano orientacyjnie. Ostateczne rzędne ustalić w trakcie wykonawstwa, po wykonaniu odkrywek.
2. Zasuw i hydrant posadawiać na prefabrykowanych blokach podporowych z betonu min. C25/30.
3. Skrzynki zasuw obrukować kostką brukową o wymiarach minimum 0,5x0,5m.
4. Lokalizację zasuw i hydrantów oznakować za pomocą tabliczek.
5. W przypadku trudności z zamontowania muf elektrooporowych należy zastosować złączki skręcane.

PRZESIEĞBIORSTWO WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI ŻORY Sp. z o.o.					
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory					
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w bocznej dordze od ul. Zalew w Żorach dz. nr 1457/31				Branża: Instalacyjna	
Treść rysunku: Schemat montażowy				Stadium: PB	Skala: -
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Data:	Nr rysunku:
Projektował: Monika Stelmaczek		SLK/8109/PWBS/19		04 2026	4